

# 三菱配電・制御機器

## セールスとサービス

機種

エネルギー計測ユニット  
省エネデータ収集サーバ

### エネルギー計測ユニット、省エネデータ収集サーバ UKCA マーキング対応のお知らせ

英国の EU 離脱に伴い、英国へ上市する製品には UKCA マーキングが必要となります。  
つきましては、エネルギー計測ユニットおよび省エネデータ収集サーバの対応方法について以下の通りお知らせします。  
今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

#### 1.対象機種

製品名	製品形名	UKCA マーク表示		
		製品	梱包ラベル	
エネルギー計測ユニット	EcoMonitorPlus 基本ユニット 増設ユニット	EMU4-BM1-MB, EMU4-HM1-MB, EMU4-LG1-MB, EMU4-CNT-MB EMU4-VA2, EMU4-A2, EMU4-PX4, EMU4-AX4	○	○
	小形表示ユニット	EMU4-D65	○	○
	オプションユニット	EMU4-CM-C, EMU4-LM, EMU4-CM-CIFB	○	○
	分割形電流センサ	EMU-CT50, EMU-CT100, EMU-CT250, EMU-CT400-A, EMU-CT600-A	○	○
	5A 分割形電流センサ	EMU2-CT5, EMU2-CT5-4W	×	○
	5A 分割形電流センサ ケーブル	EMU2-CB-Q5A, EMU2-CB-Q5A-4W, EMU2-CB-Q5B, EMU2-CB-Q5B-4W	×	○
	延長ケーブル	EMU2-CB-T1M, EMU2-CB-T5M, EMU2-CB-T10M EMU2-CB-T1MS, EMU2-CB-T5MS, EMU2-CB-T10MS	×	○
	ロギングユニット用 SD メモリカード	EMU4-SD2GB	×	○
	エネルギー計測ユニット用 リチウム電池	EMU4-BT	×	○
	盤面取付け アタッチメント	EMU4-PAT	×	○
分割形零相変流器	CZ-22S, CZ-30S, CZ-55S, CZ-77S, CZ-112S	○	×	
省エネデータ収集サーバ	MES3-255C, MES3-255C-DM	○ (取扱説明書 に表示)	○	

扱	A	日付	2022年12月	件名	エネルギー計測ユニット、 省エネデータ収集サーバ UKCA マーキング対応のお知らせ
整理番号	山-1556	三菱電機(株)福山製作所			

## 2. UKCA マーキング対応品の手配方法

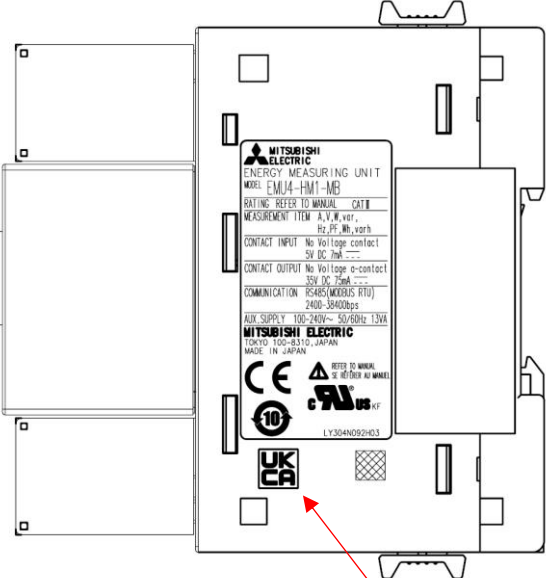
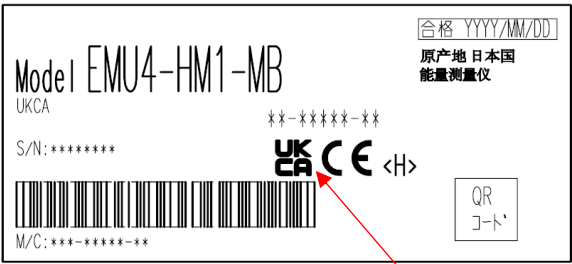
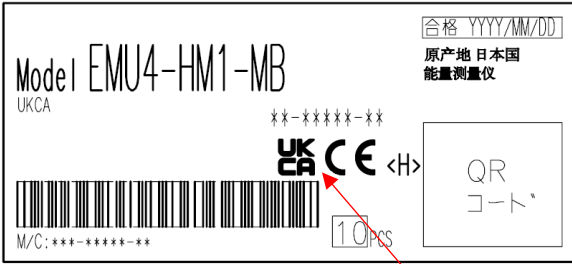
ご注文時に「UKCA マーキング対応品」とご指定ください。UKCA マーキングに対応した製品を提供いたします。  
 ※ご指定がない場合は、UKCA マーキングに対応していません。

## 3.表示内容

製品および梱包箱に下記の UKCA マークを表示いたします。  
 ただし、表示スペースがない製品に関しましては、梱包箱へのみ表示いたします。

# UK CA

### ◆表示例(EMU4-HM1-MB の場合)

製品	梱包ラベル
 <p style="text-align: center;">UKCA マーク</p>	<p>・個装ラベル</p>  <p style="text-align: center;">UKCA マーク</p> <p>・集梱ラベル</p>  <p style="text-align: center;">UKCA マーク</p>

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## 4.対応開始時期

2023 年 1 月生産分より対応いたします。

扱	A	日付	2022 年 12 月	件名	エネルギー計測ユニット、 省エネデータ収集サーバ UKCA マーキング対応のお知らせ
整理番号	山-1556	三菱電機 (株) 福山製作所			