

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

改訂版
初版 2023 年 3 月

機 種 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 NF630-SWU/HWU 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL 489Listed ノーヒューズ遮断器の仕様変更に関して、弊社管理番号山-1570 にてご案内させていただいております内容につき、絶縁板の取付位置変更を追記させていただきますので、お知らせいたします。

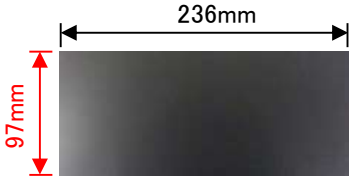
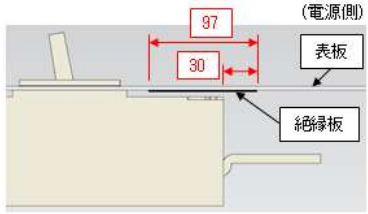
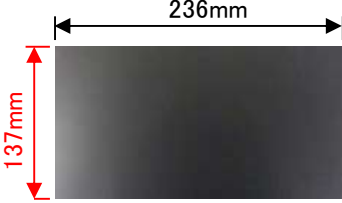
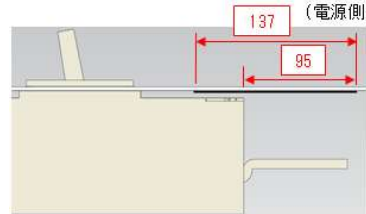
記

1. 対象機種

(1)対象機種
UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 NF630-SWU, NF630-HWU


2. 変更内容

同梱部品を下表の通り変更します。


変更前	変更後
(1)同梱の絶縁板サイズ変更  (2)絶縁方法 (A)絶縁板をご使用になる場合  ※図はバー端子付の場合	(1)同梱の絶縁板サイズ変更  ※カタログ・外形寸法図・取扱要領書も同様に見直します。 (2)絶縁方法 (A)絶縁板をご使用になる場合  取付位置を電源側へ25mm 変更 (本改訂版にて追記)

以下の場合、従来通りの使用方法で問題ありません。

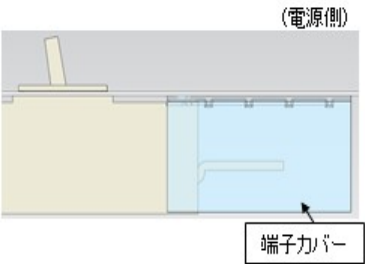(B)端子カバーをご使用になる場合



(C)表板を使用せず遮断器表面から十分な離隔を有している場合(58mm 以上)

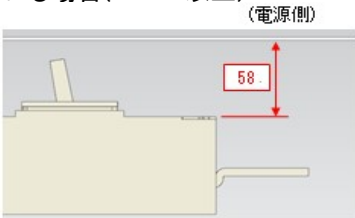

※絶縁処理は不要です。

3. 変更理由

端子カバーやその他の絶縁処理を施していない場合の遮断性能向上による UL 認証維持のため。

4. 変更時期

2023 年 4 月生産分より
(ただし、在庫の関係で若干前後する場合がありますのでご了承ください。)

以上

扱	A	日付	2023 年 3 月	件名	UL 489Listed NF630-SWU/HWU
整理番号	山-1570-A		三菱電機(株)福山製作所		ノーヒューズ遮断器仕様変更のお知らせ